



СП «РАДМІРТЕХ»
Україна, 61037, м. Харків-37,
проспект Героїв Харкова, 199
т. +38(066)720-53-05, +38(098)400-97-17
E-mail: kommerc@radmirtech.com.ua
<http://www.radmirtech.com.ua>

Кабель КПУ

Паспорт

РТЕХ.685611.048 ПС



1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ

Кабель підключення до обчислювача об'єму газу УНІВЕРСАЛ КПУ (далі по тексті – кабель КПУ) РТЕХ.685611.048 призначений для підключення до обчислювача об'єму газу УНІВЕРСАЛ радіотерминала інтелектуального iMod-Vega (УНІВЕРСАЛ). Довжина кабелю обговорюється при замовленні.

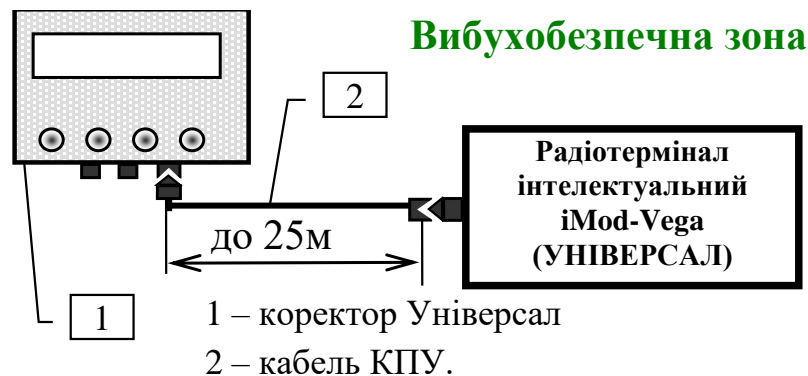


Рисунок 1 – Схема підключення кабелю КПУ

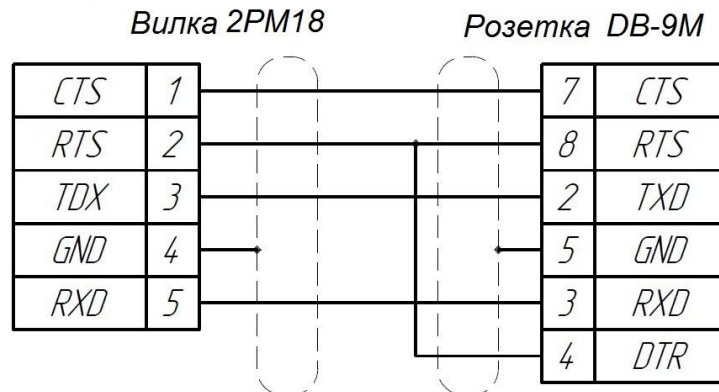


Рисунок 2 – Схема розпайки кабелю КПУ

Підприємство-виробник:
СП «РАДМІРТЕХ»

Україна, 61037, м. Харків-37, проспект Героїв Харкова 199

т./ф.: +38(098) 400-97-17, +38(066) 720-53-05

<http://www.radmirtex.com.ua>

2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Умови експлуатації:

– температура навколишнього середовища від мінус 30 до +50 °С;

– відносна вологість повітря до 98 % при температурі до 25 °С без конденсації вологи.

Середній термін служби не менше 5 років.

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кільк.
Кабель КПУ	РТЕХ.685611.048	1 шт.
Кабель КПУ. Паспорт	РТЕХ.685611.048 ПС	1 прим.

4 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Підприємство-виробник гарантує відповідність кабелю КПУ вимогам комплексу конструкторської документації РТЕХ.685611.048 при дотриманні споживачем правил зберігання, транспортування та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації – 6 місяців з дня продажу.

Претензії по якості не приймаються, якщо:

1 Непрацездатність викликана неправильним підключенням.

2 Наявні механічні пошкодження.

3 Несанкціоноване втручання в конструктив кабелю.

4 Закінчення гарантійного терміну експлуатації.

У разі виявлення несправностей у роботі або виникнення питань по роботі з кабелем, рекомендуємо звертатися у службу технічної підтримки підприємства-виробника: тел. +38 (095) 521-59-12, пошта tex@radmirtech.com.ua

5 СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Кабель КПУ № _____

заводський номер

виготовлений у відповідності з вимогами конструкторської документації РТЕХ.685611.048 і визнаний придатним до експлуатації.

Представник ВТК

МП

особистий підпис

розшифровка підпису

_____.

рік, місяць, число

6 ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Кабель КПУ має зберігатися в сухих опалюваних і вентиляваних складських приміщеннях при температурі навколишнього середовища від 5 до 25 °С і відносної вологості повітря до 80 % при температурі до 25 °С, при відсутності в навколишньому середовищі парів кислот, лугів та інших шкідливих домішок.

Кабель КПУ в упаковці підприємства-виробника можна транспортувати будь-яким видом критого транспорту в відповідності з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту, при температурі навколишнього середовища від мінус 50 до плюс 50 °С, відносної вологості повітря до 98 % при температурі до 25 °С.