


*Інструкція для введення шлюзу
Vega WMB/GPRS в експлуатацію*



1. Перейти на сайт <https://water.smart-count.com.ua/>.
2. Ввести логін і пароль і увійти на сайт (для отримання логіна і пароля необхідно звернутися в службу технічної підтримки СП «Радміртех»).
3. Перейти у вкладку “Пристрої”.

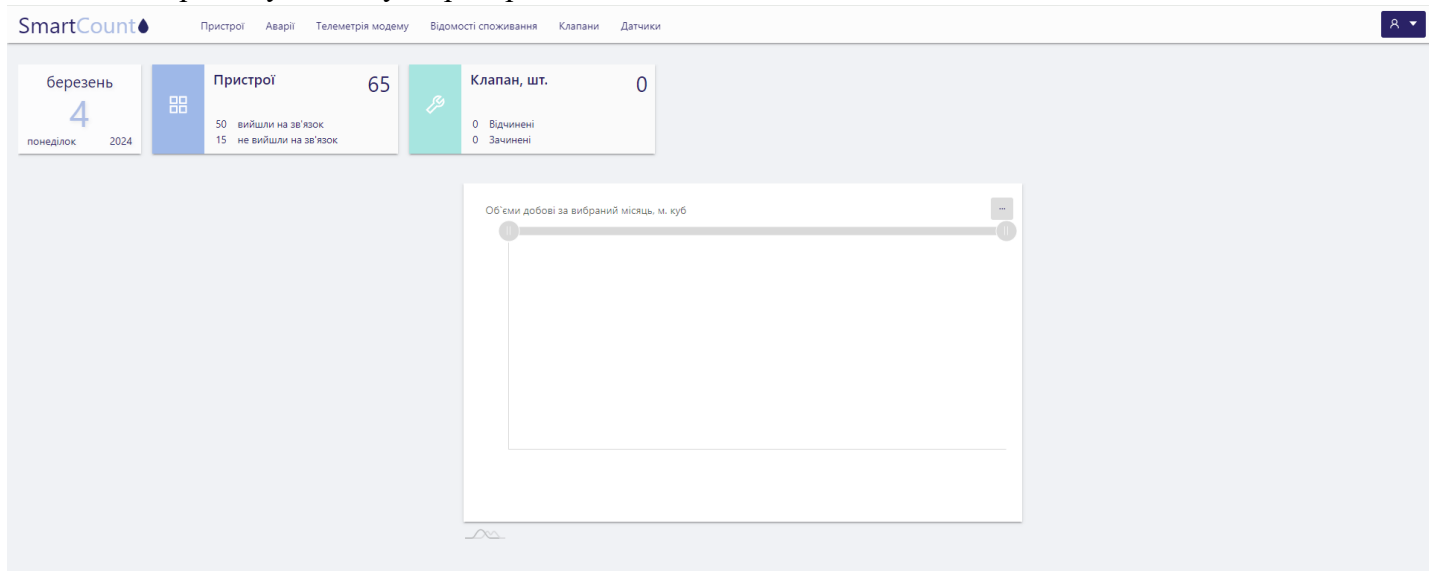

4. Вибрати потрібний пристрій і натиснути кнопку «Редагувати».

SmartCount

Пристрій Аварії Телеметрія модему Відомості споживання Клапани Датчики

НА ГОЛОВНУ

✓ Пристрої що вийшли на зв'язок 50

✗ Пристрої що не вийшли на зв'язок 15

Глобус Усі пристрої зареєстровані у БД 65

Доступні до перегляду усі пристрої зареєстровані у бд 04.03.2024

Фільтри

Код введення	Книга	Особистий рахунок	Код абонента	Серійний номер модема	Дата останнього виходу на зв'язок	Область	Місто	Район	Вулиця	Будинок	Власник вузла	Тип
0	0	0	0	218	28.02.2024, 03:00	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	213	28.02.2024, 03:00	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	214	28.02.2024, 03:00	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	211	28.02.2024, 03:00	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	212	28.02.2024, 03:00	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	216	28.02.2024, 03:00	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	215	28.02.2024, 03:00	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	222	28.02.2024, 03:00	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	224	28.02.2024, 03:00	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	217	28.02.2024, 03:00	0	0	0	0	0	0	0

Пристрей: 65

Серійний номер шлюзу

Інформація про пристрій

Кнопка «Редагувати»

5. На зображеннях нижче показане розташування номера лічильника, який необхідно вводити в пункті 6 при прив'язці шлюзу до лічильника води.



Червоним виділені цифри, які необхідно вводити при прив'язці лічильників Sensus iPerl



Червоним виділені цифри, які необхідно вводити при прив'язці лічильників Sensus MeiStream RF

6. У вікні «Редагування пристрою» можна внести інформацію про адресу установки пристрою і його власника. А також задати номер лічильника води, до якого необхідно прив'язати шлюз.

Натиснути кнопку «Запит»

The screenshot shows the 'Редагування пристрою № 224' form in the SmartCount application. The form is divided into several sections: 'Технічні опції пристрою', 'Локалізація пристрою', 'Власник пристрою', and 'Введення в експлуатацію'. A red box highlights the 'ЗАПИТ' button located in the 'Технічні опції пристрою' section, next to the 'Номер лічильника води *' field. The background shows a table of devices and a sidebar with navigation options.

The screenshot shows the same 'Редагування пристрою № 224' form, but with a modal dialog box titled 'Новий серійний номер' overlaid. The dialog box contains a text input field for entering the meter number and a 'ВІДПРАВИТИ' button. A red box highlights the dialog box, and a red arrow points from the text below to it. The background form is dimmed.

З'явиться вікно, в якому потрібно ввести номер лічильника «Sensus» і натиснути кнопку «Відправити»

Технічні опції пристрою

Номер ліцензійного коду *

0

СКАСУВАТИ

Тип ліцензії *

0

Код вивантаження *

0

Сума *

0

Локалізація пристрою

Область *

0

Місто *

0

Район

0

Вулиця

0

Будинок

0

Довгота

0

Широта

0

Власник пристрою

Власник вузла *

0

Особистий рахунок

0

Код об'єкта

0

Введення в експлуатацію

Валідація *

Шановний користувач! Прошу взяти до уваги що дана опція вводить пристрій в експлуатацію та переводить його в статус валідованих пристроїв

0

Встановлення статусу пристрою

ЗБЕРЕГТИ

Натиснути кнопку «Зберегти»

7. Далі необхідно перезавантажити шлюз для того, щоб він прийняв нові дані. Для цього потрібно піднести магніт (входить в комплект поставки) до кришки в зазначеній області.



8. Після перезавантаження необхідно переконаєтесь в тому, що пристрій передав дані на сервер. Для цього на сайті перейти у вкладку «Відомості споживання», вибрати необхідний пристрій і натиснути на рядок з цим пристроєм.

Вкладка «Відомості споживання»

SmartCount

Пристрої Аварії Телеметрія модулів **Відомості споживання** Клапани Датчики

НА ГОЛОВНУ

✓ Пристрої що вийшли на зв'язок 1

✗ Пристрої що не вийшли на зв'язок 99

🌐 Усі пристрої зареєстровані у БД 100

Доступні до перегляду усі пристрої зареєстровані у БД 11.03.2024

Фільтри

Код введення	Книга	Особистий рахунок	Код абонента	Серійний номер модема	Дата останнього виходу на зв'язок	Область	Місто	Район	Вулиця	Будинок	Власник вузла	Тип лічильника	Початкові показники (м. куб)	Піс 2
0	0	0	0	218	28.02.2024. 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	213	28.02.2024. 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	214	28.02.2024. 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	211	28.02.2024. 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	212	28.02.2024. 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	216	28.02.2024. 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	219	28.02.2024. 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	222	28.02.2024. 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	224	28.02.2024. 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	217	28.02.2024. 03:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пристрої: 100

1 2 3 4 5 ... 10 > 10 / сторінок

На сторінці можна побачити дані, що свідчить про те, що пристрій відправив запит на отримання квитанції з номером лічильника води. Також зелений світлодіод на пристрої почне блимати раз в секунду - це миготіння показує, що шлюз почав прослуховування ефіру для прийому даних від лічильника Sensus.