



**Спільне підприємство
«РАДМІРТЕХ» у формі ТОВ**
Україна, 61037, м. Харків-37,
проспект Московський, 199
т./ф.: (057) 727-53-29,
+38-098-400-97-17, +38-066-720-53-05
E-mail: kommerc@radmirtech.com.ua
<http://www.radmirtech.com.ua>

Кабель до УПИ

Заводський № _____

Паспорт

ГРИС.685611.265 ПС

ЗМІСТ

1 Загальні відомості про виріб	3
2 Основні технічні дані	4
3 Комплектність.....	4
4 Гарантії виробника (постачальника).....	5
5 Свідоцтво про приймання	6
6 Нотатки щодо експлуатування, зберігання і транспортування	7

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ

Кабель до УПИ ГРИС.685611.265 призначений для підключення пристроїв перенесення інформації серії УПИ-1 и УПИ-1-16 до коректорів об'єму газу серій ВЕГА, КПЛГ і комплексів КВР-1, КВТ-1.01А, КВ (далі по тексту – прилад).

Вибухонебезпечна зона



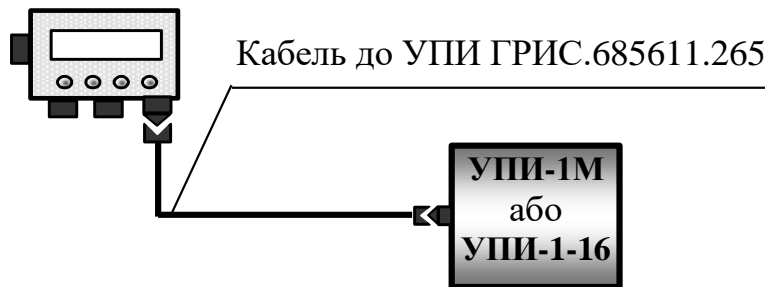


Рисунок 1 – Схема підключення кабелю до УПИ

**Розетка РС-7
со стороны прибора**




**Розетка УЗНЦ
со стороны прибора**




Нумерация контактов на УЗНЦ
такая же как и на РС-7

Розетка DB9F

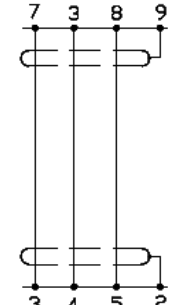

Розетка РС-7

Розетка DB9F

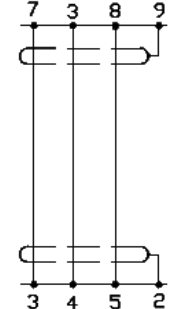

Розетка УЗНЦ

Рисунок 2 – Схема розпайки кабелю до УПИ

2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Умови експлуатації:

- температура навколишнього середовища від мінус 30 до плюс 50 °С;
- відносна вологість повітря до 98 % при температурі до 25 °С без конденсації вологи.

Середній термін служби не менше 5 років.

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кількість
Кабель до УПИ	ГРИС.685611.265	1 шт.
Кабель до УПИ. Паспорт	ГРИС.685611.265 ПС	1 прим.
Примітка – Тип з'єднувача (РС7ТВ або УЗНЦ05) вказується при замовленні.		

4 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Підприємство-виробник гарантує відповідність кабелю до УПІ вимогам комплексу конструкторської документації ГРИС.685611.265 при дотриманні споживачем правил зберігання, транспортування та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації – 6 місяців із дня продажу.

Претензії по якості не приймаються, якщо:

1 Непрацездатність викликана неправильним підключенням.

2 Наявні механічні пошкодження.

3 Несанкціоноване втручання в конструктив кабелю.

4 Закінчення гарантійного терміну експлуатації.

**У разі виявлення несправностей у роботі або виникнення питань по роботі з кабелем, рекомендуємо звертатися у службу технічної підтримки: тел. +38 (057) 727-53-32,
пошта: tex@radmirtech.com.ua**

6 СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Кабель до УПИ № _____
заводський номер

із з'єднувачем _____

виготовлений у відповідності з вимогами конструкторської документації
ГРИС.685611.265 і визнаний придатним до експлуатації.

Представник ВТК

МП

особистий підпис

розшифровка підпису

рік, місяць, число

7 НОТАТКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зняти кришку, що закриває роз'єм «I/O» приладу. Акуратно підключити кабель ГРИС.685611.265 до з'єднувача «I/O» приладу і опломбувати місце підключення. Кабель ГРИС.685611.265 від приладу в процесі експлуатації не відключати.

УВАГА ! Категорично забороняється підключати до з'єднувача DB-9 кабелю ГРИС.685611.265 будь-які інші пристрої, крім УПИ-1М, УПИ-1-16.

Кабель до УПИ має зберігатися в сухих опалюваних і вентиляваних складських приміщеннях при температурі навколишнього середовища від 5 до 25 °С і відносної вологості повітря до 80 % при температурі до 25 °С, при відсутності в навколишньому середовищі парів кислот, лугів та інших шкідливих домішок.

Кабель до УПИ в упаковці підприємства-виробника можна транспортувати будь-яким видом критого транспорту в відповідності з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту, при температурі навколишнього середовища від мінус 50 до плюс 50 °С, відносної вологості повітря до 98 % при температурі до 25 °С.

